


# 自行注射 Cetrotide® (注射用醋酸西曲瑞克) 0.25 毫克的步骤





在您自己注射 Cetrotide® 之前, 请仔细阅读以下说明。

## 准备: 在开始之前







- 1、使用肥皂和水彻底洗手。
- 2、将所需的任何物品放在干净、平坦的表面上:  
**注: 套件中并未包含所有材料。**  
仅使用预装注射器中的水溶解 Cetrotide® 药粉。如果 Cetrotide® 溶液含有颗粒或不透明, 请勿使用。

## 将药粉与水混合, 制成药物

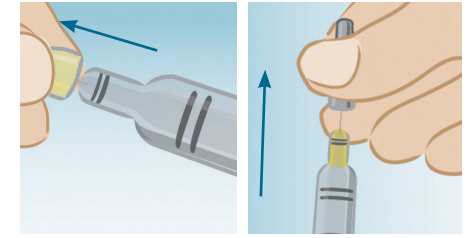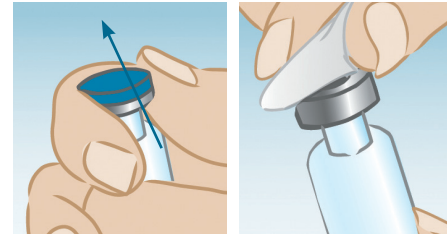

- 3、掀开药瓶的塑料盖。  
用酒精湿巾擦拭铝圈和橡胶塞。
- 4、取出带有黄色标记的混合用针头并去除包装。  
拿取预装注射器并取下盖子。扭转装在注射器上的针头并取下针头盖子。

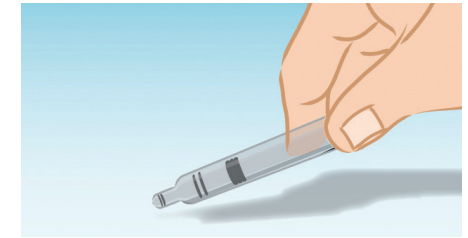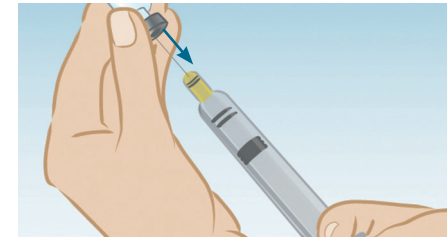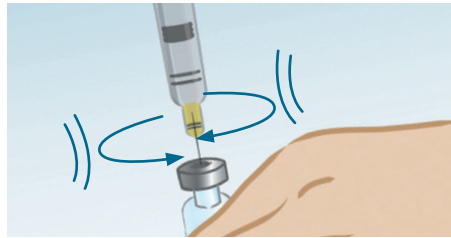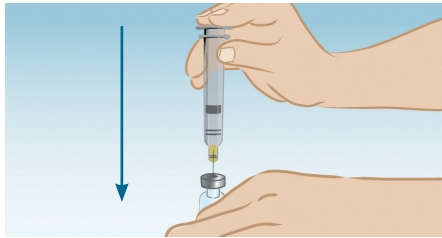

- 5、将针头穿过药瓶橡胶塞的中心。缓慢按下注射器的柱塞, 将无菌水注入药瓶。
- 6、将注射器留在药瓶中。轻轻旋转药瓶, 直到溶液澄清无残留。避免在溶解过程中形成气泡。  
**注: 当它混合后, 看起来将是清澈且不带有颗粒的溶液。请勿摇晃, 否则会在药物中产生气泡。**
- 7、将药瓶的全部内容物吸入注射器中。如果药瓶中有液体残留, 倒转药瓶, 将针头向后拉, 直到针头的开口刚好在塞子内。如果通过塞子的缝隙从侧面看, 可以控制针头和液体的运动。  
**抽出药瓶中的全部内容物很重要。**
- 8、从针头上取下注射器并放下注射器。

## 重要提示

贮存: Cetrotide® (注射用醋酸西曲瑞克) 0.25 毫克应冷藏保存 (36-46°F/2-8°C) 直至过期。避光。混合后立即使用。


处置: 将空注射器和针头丢弃在您的锐器处置容器中。

如需更多详细说明, 请参阅 Cetrotide® (注射用醋酸西曲瑞克) 0.25 毫克的处方信息, 访问 [www.EMDSeronoFertility.com](http://www.EMDSeronoFertility.com), 并咨询您的医疗保健专业人员。


# 自行注射 Cetrotide® (注射用醋酸西曲瑞克) 0.25 毫克的步骤




## 准备注射器和您的注射部位

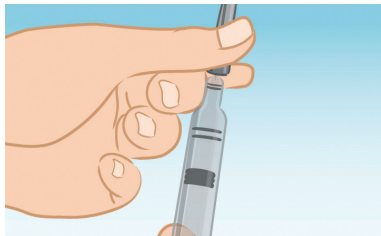


9、取出带有灰色标记的注射用针头并去除其包装。扭转装在注射器上的针头并取下针头盖子。

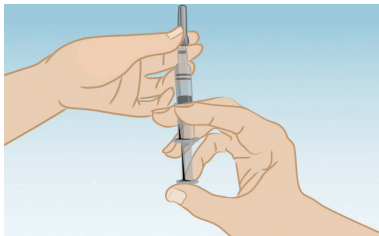

10、倒置注射器并推动柱塞，直到所有气泡被推出。请勿触碰针头或让针头接触到任何表面。

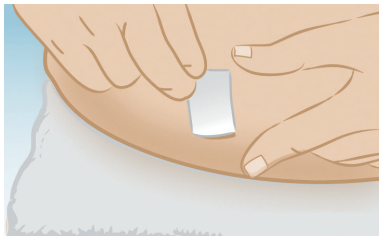

11、选择下腹部区域的注射部位，最好在肚脐周围，但须距离肚脐至少一英寸。每天选择一个不同的注射部位，尽量减少局部发炎现象。用第二张酒精湿巾清洁注射部位的皮肤，让酒精挥发。

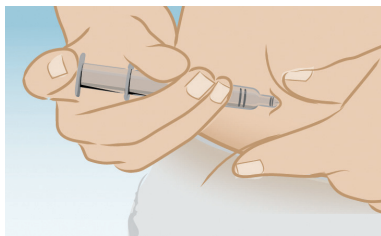

12、按照医生、护士或药剂师的指示注射规定剂量。您可以在注射部位敷上纱布。



13、注射器和针头只能使用一次。使用后应立即处置注射器和针头（将盖子盖在针头上以避免受伤）。应使用医疗废物容器进行处置。

### 适应症：

Cetrotide® (注射用醋酸西曲瑞克) 适用接受受控卵巢刺激的女性，用于抑制 LH 过早激增。Cetrotide® 应由在生育治疗方面经验丰富的医生开具处方。

### 关于正确使用 Cetrotide® (注射用醋酸西曲瑞克) 的重要风险信息：

在进行生育治疗之前，患者、伴侣和护理人员应向医疗保健专业人员获取

关于药物准备和药物注射的说明。如需其他详细信息，请参阅药品纸盒中的包装说明书。如果您对您的剂量或如何使用该产品有任何疑问，请仅使用处方剂量并联系您的医疗保健提供者。向您的医疗保健提供者报告任何副作用。针头和产品应按照说明放入适当的处置容器中。请勿重复使用或共用针头。

## 常见问题解答

### 我要如何适当地处置医药产品？

使用过的针头、小瓶和注射器应在使用后立即弃置于 FDA 认可的锐器容器中。

如果您没有锐器容器，请勿将松脱的针头和药瓶丢弃在家用型垃圾桶中。相反，请使用符合下列条件的容器：

- 使用重型塑料制成
- 可通过贴合、耐穿刺盖子盖紧
- 使用期间可保持直立和稳定
- 防止渗漏
- 适当标示，警告容器内含危险废弃物

了解更多信息，请访问 [www.fda.gov/safesharpsdisposal](http://www.fda.gov/safesharpsdisposal)。

### 如果我使用过多的 Cetrotide®，该怎么办？

若用剂过量，请立即联络您的医生，了解是否需要调整进一步的卵巢刺激程序。

### 如果在炎热或寒冷的天气期间，我将药物放在车中，这样还能使用药物吗？

Cetrotide® 必须远离光线照射并存放在温度介于36°F至46°F之间的冰箱中。

关于存放药物的更多信息，请致电1-866-538-7879联系Fertility LifeLines™支持服务，或联系您的医疗保健提供者。



## 更多支持

更多支持材料，请访问  
[EMDSeronoFertility.com](http://EMDSeronoFertility.com)。

如需产品详细信息，请参阅产品纸盒中随附的完整处方信息 (PI) 和患者说明书。

©2022 Merck KGaA, Darmstadt, Germany 或其关联公司。保留所有权利。EMD Serono 是德国达姆施塔特的 Merck KGaA 在美国和加拿大的医疗保健企业。Cetrotide 是德国达姆施塔特的 Merck KGaA 或其关联公司的注册商标。US-CET-00039 05/23

